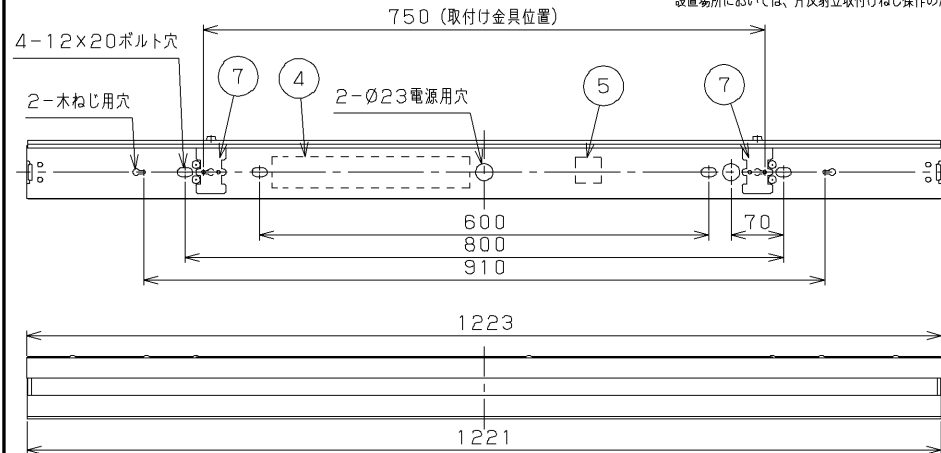
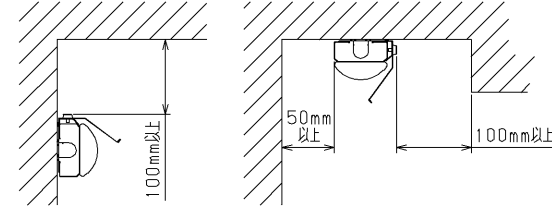

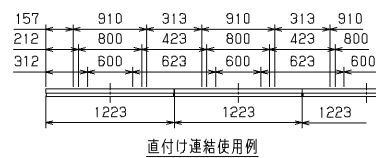


TOSHIBA


(2022.03. 001) 2025.10. 001

**⚠ 安全に関する警告**

一般屋内専用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。（間接照明として上向き点灯可）
- ・柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。
- ・指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・端子台の送り容量は20A以下で使用してください。

**使用上の注意**

- 1) LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 3) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバー内に虫が侵入する恐れがあります。

片反射笠の取付け手順
※施工方法について詳細は、取扱説明書をご確認ください。
1. 部番①のLED器具本体背面に部番②の取付け金具を部番③、④のねじとナットで固定してください。
2. 部番⑤のLEDバーを部番⑥の取付け金具へ取り付けます。
3. 部番⑦の片反射笠を部番⑧の取付けねじで、⑨の取付け金具へしっかりと固定してください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—
3	LEDバー	1	—	乳白カハ ー
4	電源ユニット	1	—	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	片反射笠	1	CGC (銅板) t0.4	白 (裏面灰色)
7	取付け金具	2	SGC (高純度銅板) t1.0	—
8	取付けねじ	2	PA (ポリアミド樹脂)	M4×6
9	ねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	M4×10 低頭 (取付け金具固定用)
10	取付けナット	2	SWRM (軟鋼線材)	M4 (取付け金具固定用)

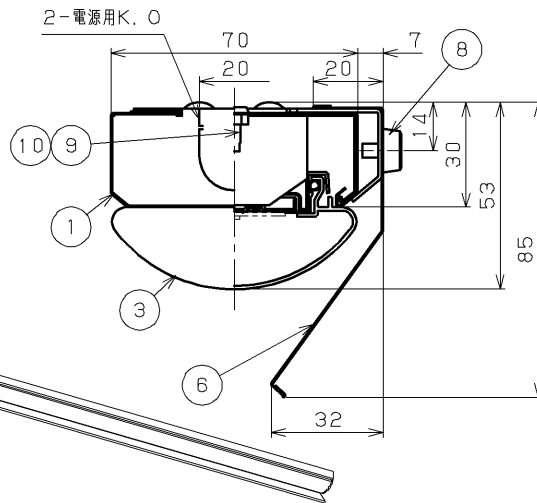

	入力電圧 [V]		
	AC100	AC200	AC242
漏洩電流 [mA]	0.12	0.24	0.29

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.137	0.074	0.064
器具光束 (lm)	1680		
定格消費電力 (W)	13.6	13.6	13.6
消費効率 (lm/W)	123.5	123.5	123.5
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数 Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		

※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。
※定格性能周囲温度25℃時の値

組合せ形名	本体形名	LEDバー形名	片反射笠形名
LEKT416203N-LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40203N-01	HR-4126NL

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT416203N-LS9
100 242	LS	1.8	品名	東芝LED照明器具
承認		担当	図番	AA2022-50071-05
増田		鈴木	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)