
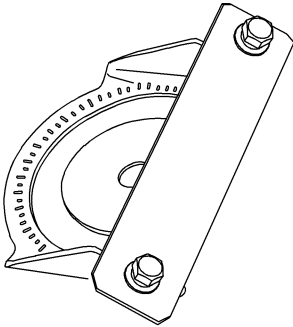


TOSHIBA (2024.03.665) 2024.10.665

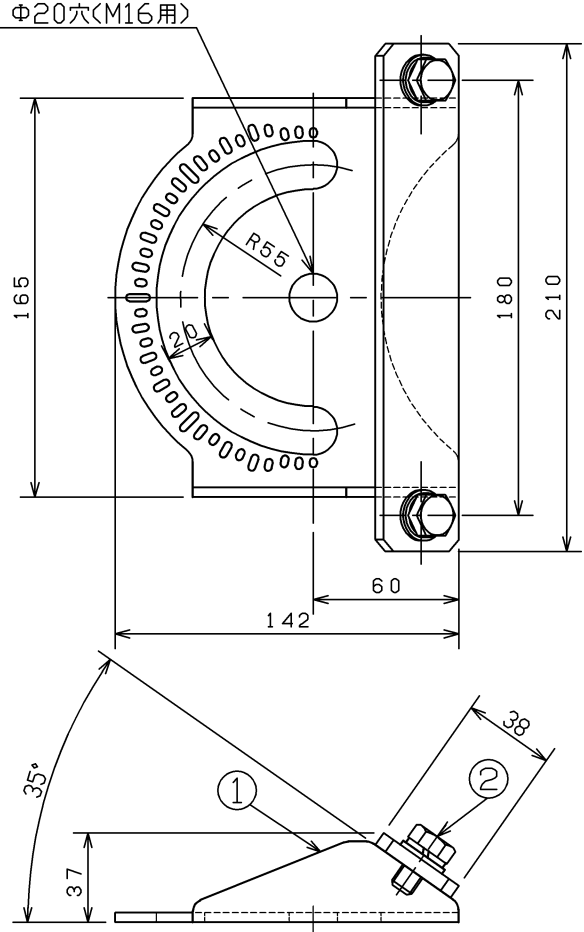

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	SPH(軟銅板)	溶融亜鉛めっき後フッ素焼付塗装
2	六角ボルト	2	SUS(ステンレス鋼)	M10 平W SW付(ジオメット処理)

塗 装 色 : メタリックシルバー

※本製品は、耐食性を高めるために溶融亜鉛めっき後にフッ素焼付塗装を施しております。
溶融亜鉛めっきの性質上“たれ”や“凸凹”などが発生することがありますが、性能には問題ありません。

【適合器具】
BVP-431シリーズ
LEDs-109**シリーズ
LEDs-089**シリーズ
LEDs-069**シリーズ
LEDs-049**シリーズ
LEDs-029**シリーズ
※特注品を除く

安全上のご注意	
▲ 警告	・クレーン設置場所や強い振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。 ・器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所では使用できません。器具落下の原因となります。(これに相当する場所を使用する場合は、雪、氷を除去してください) ・海上や海に面した臨海部などの海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。 ・めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。 ・浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。 ・器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。 ・台座は2本の適合ボルトを用いて堅固に固定してください。

重耐塩形

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	TFB-13901N-J(S)	
-	上記参照	1.0	品名	東芝LED投光器用架台取付台座	
承認		担当		図番	AA2024-50265-02
本田		三浦		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			

日本国内専用(Use only in Japan)