


TOSHIBA

東芝換気扇(ダクト用)パイプフード(ガラリ・防虫網付・アルミ製) 取付説明書

JAV100M JAV150M

このたびはパイプフードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのパイプフードを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
パイプフードは、中高層住宅などのダクト配管用パイプの先端に、風雨の侵入を防止するために使用します。

外形寸法図

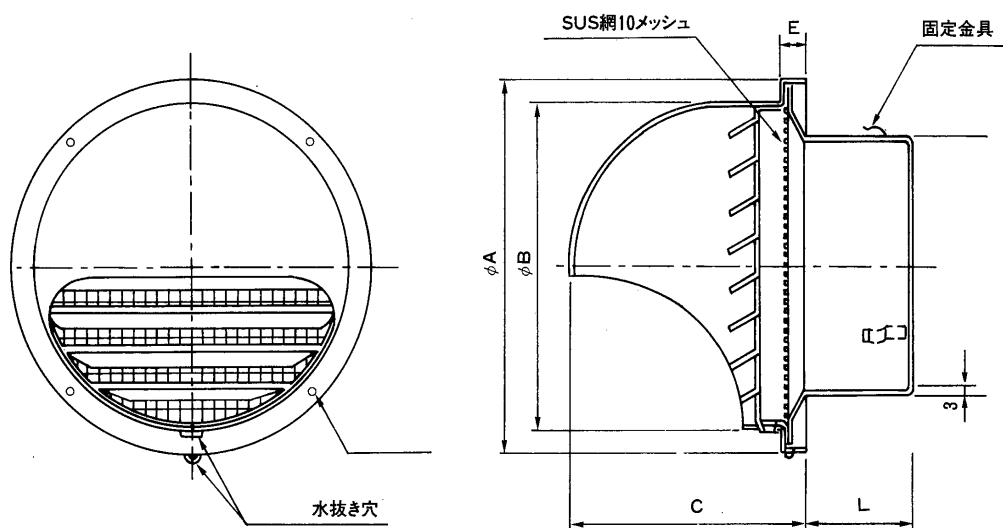

■寸法表


単位: mm

型 式	寸 法	A	B	C	D	E	L	RIVET	固定金具	板厚(t)	重量(g)
JAV-100M		169	152	114	97	15	42	4	3	1.0	270
JAV-150M		212	186	140	147	15	63	4	3	1.0	470

■ご注意

このパイプフードは中高層住宅などのダクト配管用パイプの先端に、風雨の侵入を防止するために使用してください。

取付方法

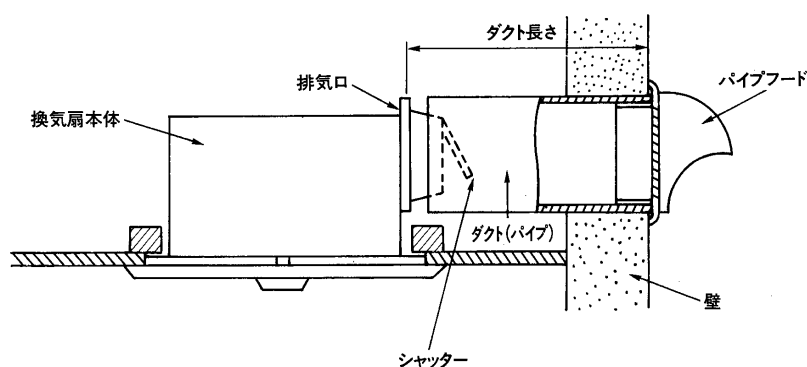

ダクトとパイプフードの接続部は、コーキング材で固定してください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。