



安全に関するご注意

抜止コンセント：NDR6012
抜止接地コンセント：NDR6012E
引掛シーリングボディ：NDR7010

警告

- 定格電圧・定格電流を超えて、ご使用にならないでください。
(NDR6012、NDR6012Eは1500ワット以下、
NDR7010は600ワット以下)
容量を超えると火災の原因になります。
- ダクトへの取り付けは、器具上部のへこみ部をダクト接地側の凸部に
直角に合わせて「カチッ」と音がするまで、右に90°回転させて、ダクト
に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- 器具の向きを誤って取り付けられた状態で、ご使用すると火災の原因に
なります。

<NDR6012の場合>

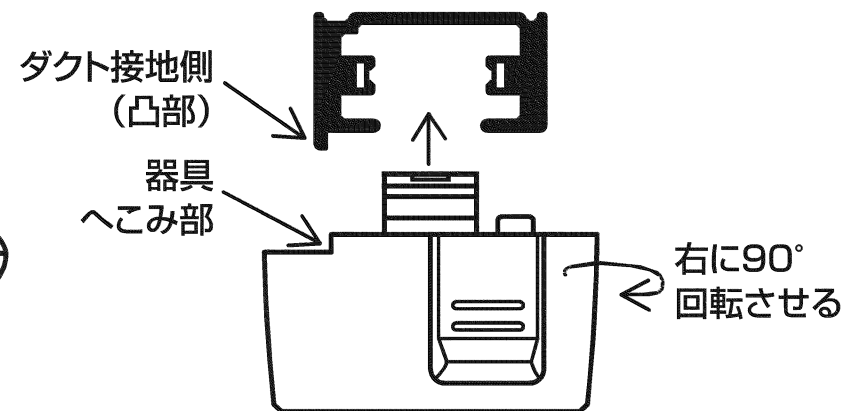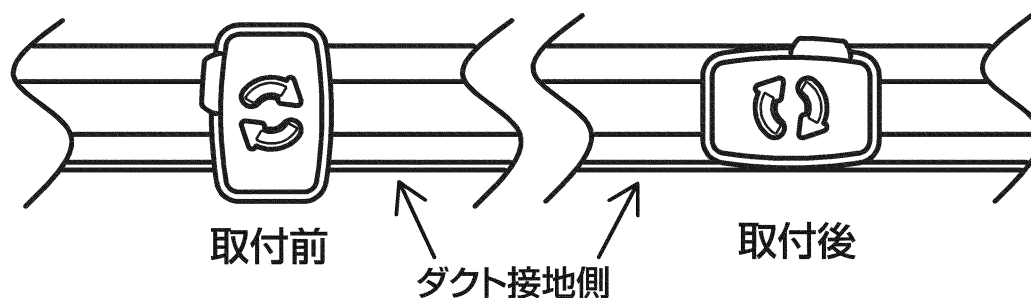

東芝ライテック株式会社
5G1H7136A