



# 安全に関するご注意

抜止コンセント：NDR6012  
抜止接地コンセント：NDR6012E  
引掛シーリングボディ：NDR7010

## 警告

- 定格電圧・定格電流を超えて、ご使用にならないでください。  
(NDR6012、NDR6012Eは1500ワット以下、  
NDR7010は600ワット以下)  
容量を超えると火災の原因になります。
- ダクトへの取り付けは、器具上部のへこみ部をダクト接地側の凸部に  
直角に合わせて「カチッ」と音がするまで、右に90°回転させて、ダクト  
に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- 器具の向きを誤って取り付けられた状態で、ご使用すると火災の原因に  
なります。

<NDR6012の場合>

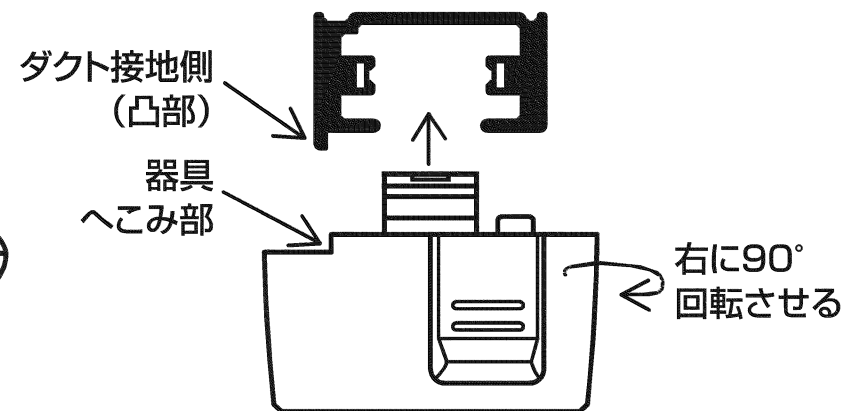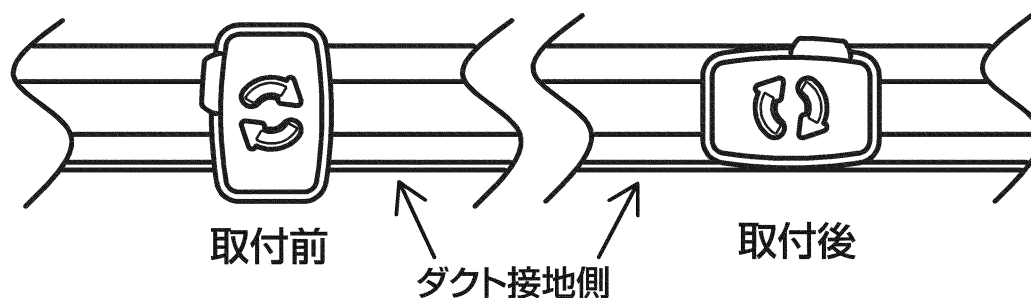

東芝ライテック株式会社  
5G1H7136A