この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A60526

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝LED照明器具
形　名	LEKD203015NY−LD9

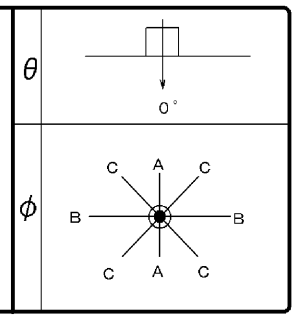

効率		
F	⌓	0 %
F	⌒	100 %
F	○	100 %
器具光束		1840 lm

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

前　面	下面開放
反射面	白色

最大取付間隔	
A−A	1.23 H
B−B	1.23 H

備考

光度(cd/1000lm)

θ \ φ	A−A	B−B	C−C
0°	453		
10°	440		
20°	411		
30°	373		
40°	312		
50°	223		
60°	110		
70°	26		
80°	10		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	69	63	55	53	48	46	67	62	55	52	47	46	53	51	46	45	46	45	41	39
0.80	82	74	69	65	61	58	80	73	68	64	60	58	66	63	59	57	58	57	53	51
1.00	89	80	76	71	68	65	86	78	75	70	67	64	73	69	66	64	64	63	59	57
1.25	96	85	85	78	76	72	93	84	83	77	75	71	80	75	73	70	72	69	66	64
1.50	101	89	90	82	82	76	98	88	88	81	81	76	85	79	79	75	76	74	70	69
2.00	109	94	99	89	92	84	105	93	97	88	91	84	93	86	87	82	84	81	78	76
2.50	113	97	105	92	98	88	109	96	102	91	96	88	97	90	92	86	89	85	82	80
3.00	116	99	109	95	103	92	112	98	106	94	100	91	100	92	96	89	92	88	85	83
4.00	120	102	114	98	109	96	115	100	110	97	106	95	104	95	101	93	96	92	89	87
5.00	122	103	117	100	113	98	117	102	113	99	109	97	107	97	104	95	99	94	92	90
10.00	126	106	124	104	121	103	122	104	119	103	117	102	112	101	110	100	104	98	96	94

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

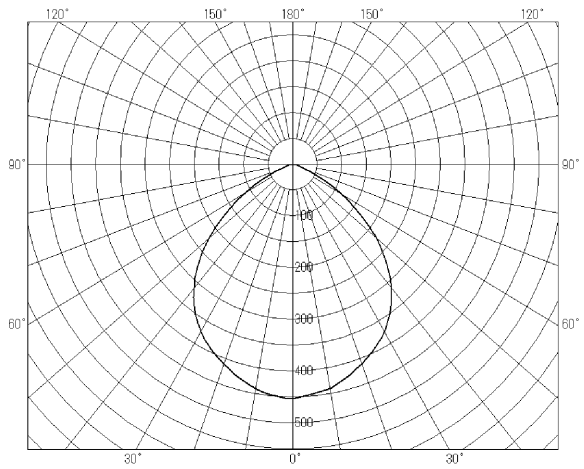

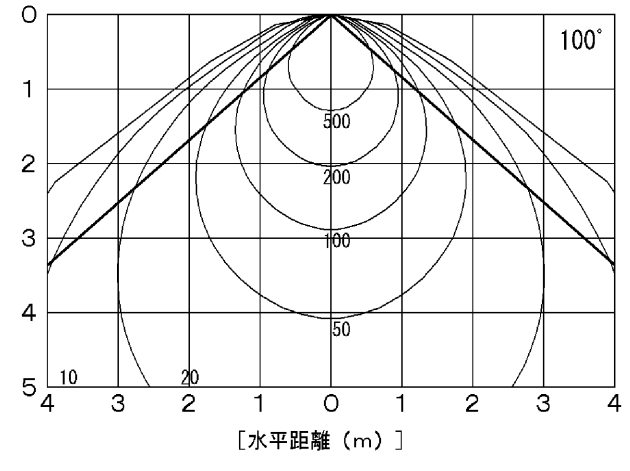

{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社